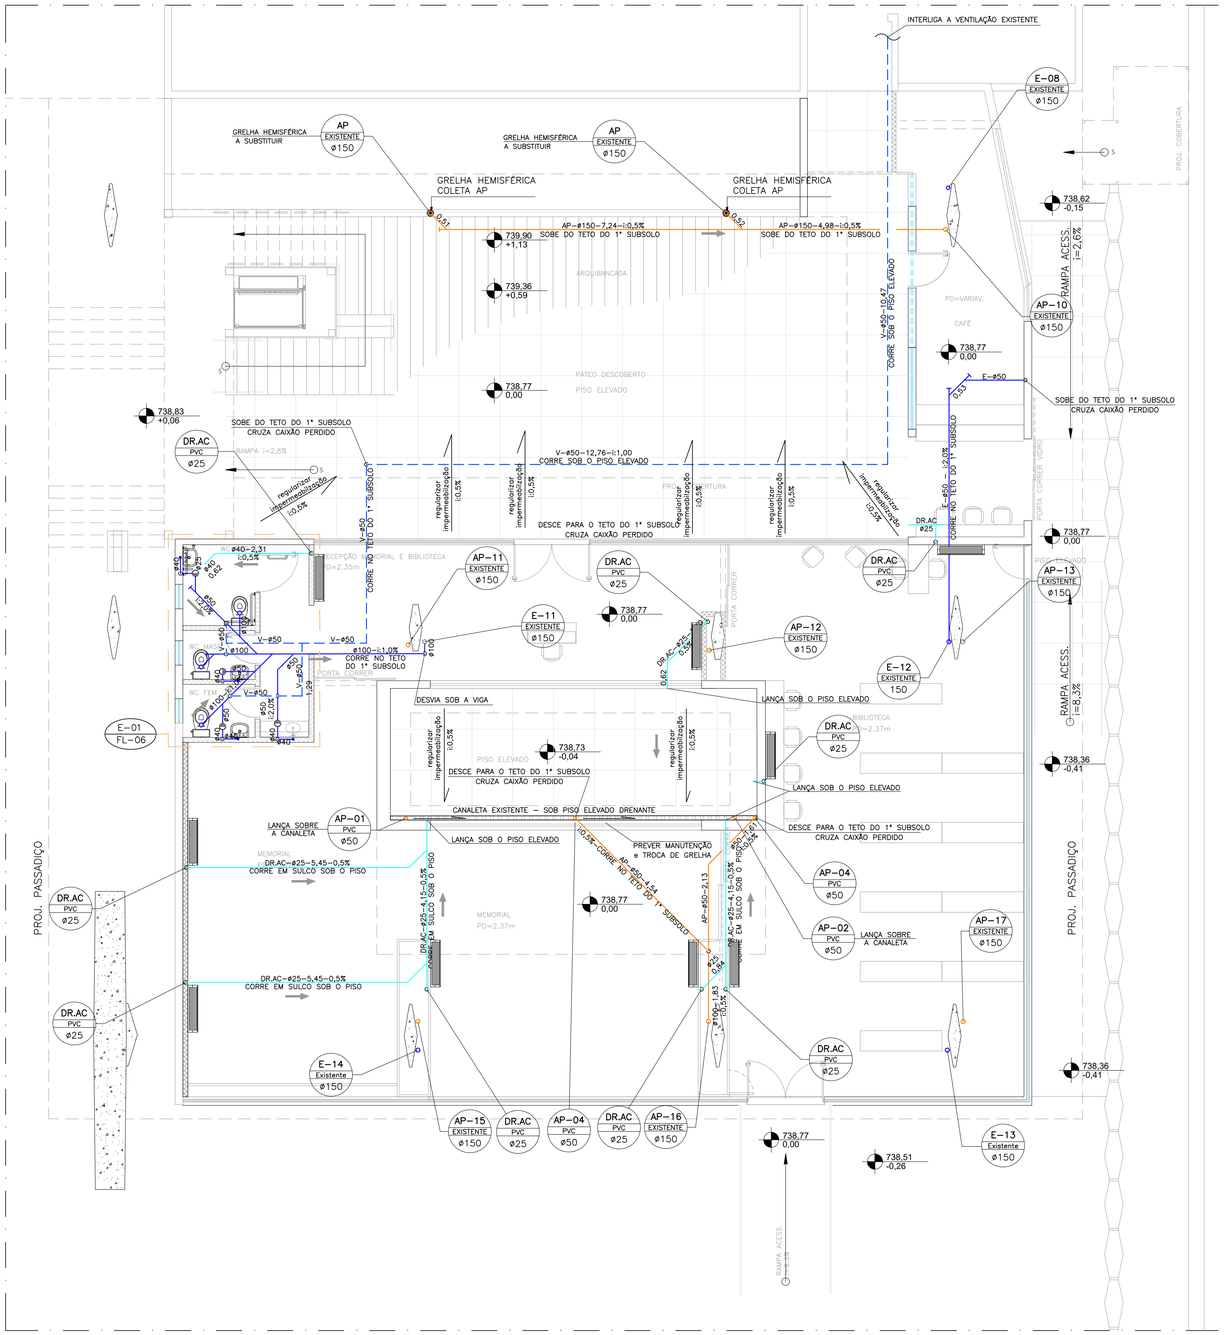

LEGENDA

1–INDICAÇÕES DE COTAS E ELEVAÇÕES EM METROS, DIÂMETROS EM MILIMETROS OU POL.

2– OS PONTOS DE INSTALAÇÃO QUE NÃO ESTIVEREM EM SERVIÇO DEVEM SER PLUGADOS

3– TUBULAÇÕES DEVERÃO SER FIXADAS CONFORME ORIENTAÇÕES DA NBR-12188 DA ABNT.

4–OS POSTOS DE UTILIZAÇÃO DEVEM SER PROVIDOS DE DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO NA SAIDA, PARA QUANDO O MESMOS NÃO ESTIVEREM EM USO.

5–MATERIAIS E DECLIVIDADES:

ÁGUA FRIA DISTRIBUIÇÃO: PVC MARROM
GÁS GLP : COBRE A
ESGOTO E VENTILAÇÃO: PVC BRANCO
ÁGUAS PLUVIAS: PVC BRANCO SERIE R

ÁGUAS PLUVIAIS: 0,5%

ESGOTO: ø>100 1,0% E ø<100 2,0%

6–QUALQUER NECESSIDADE DE AJUSTE OU INTERFERÊNCIA AO PRESENTE PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADO E CONSULTADO À CDHU;

FONTE / DADOS DE BASE

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA BIBLIOTECA DEZ/2022
PROJETO EXECUTIVO (PARCIAL) EM PDF FORNECIDO PELO TCE
LEVANTAMENTO DE CAMPO

CDHU

ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA	SUPERINTENDENTE DE PROJETOS
ARQ°. CLAUDIA ALVES DIAS LACORTE	GERENTE
ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE	LÍDER

APOIO CDHU

ARQ° GISELE ANDRADE MUNHOZ	GESTÃO
ARQ° DARCIO NAKAYAMA	COORDENAÇÃO
ARQ° VICTÓRIA SANCHES	DESENVOLVIMENTO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ENG. LUCIANA CARDOZO BUENO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 506317581–SP	ART 28027230222091644

LCBueno Assinado de forma digital por LCBueno Dados: 2023.01.13 15:27:52 -03'00'

LEGENDA

- XX–01 / MATERIAL / ø D — COLUNA / PRUMADA No. / MATERIAL / DIÂMETRO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (AF)
- TUBULAÇÃO COLETOR DE ESGOTO (E)
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO (V)
- TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (AP)
- ø150 10,01 — DIÂMETRO mm / COMPRIMENTO m / REDE PROJETADA
- INDICAÇÃO DE DETALHE – ISOMÉTRICO
- INDICAÇÃO DE DETALHE – DETALHE DE ESGOTO
- IS–XX / FL–XX — DETALHE ISOMÉTRICO– No IDENTIFICAÇÃO / No FOLHA DO DETALHE
- E–XX / FL–XX — DETALHE DE ESGOTO – No IDENTIFICAÇÃO / No FOLHA DO DETALHE
- RALO SIFONADO
- RALO QUADRADO ÁREA PASSADIÇO
- GRELHA HEMISFÉRICA (GH)
- AP — EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA – 10L (2A)

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	N°	DATA	RUBRICA
AJUSTE COTA PASSADIÇO E EXTINTORES	R01	13/01/23	LCB
AJUSTE CARIMBO E NOTAS			

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista,170 . São Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597/0001–09

CONTRATO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROJETO

PROJETO DE REFORMA BIBLIOTECA E MEMORIAL

ENDEREÇO / MUNICÍPIO

AVENIDA RANGEL PESTANA, 315
SÃO PAULO-SP

DISCIPLINA	ÁREA	FOLHA
INST. HIDRÁULICAS	HID	04/06

ASSUNTO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TÉRREO
ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTO E VENTILAÇÃO

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
	1:75	DEZ/2022

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Projeto					Região		Município		Versão	Etapa do Projeto	
1	4	7	2	2	0	0	8	3	0	P	E