


A1

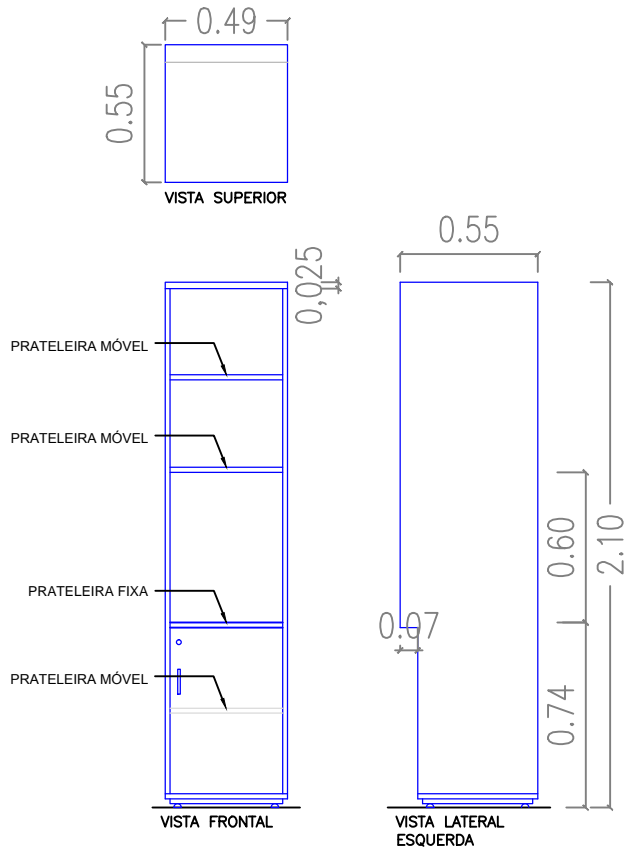

**ESPECIFICAÇÕES:**

- TAMPO SUPERIOR: MDP com espessura mínima de 25 mm;
- CORPO: MDP com espessura mínima de 18 mm;
- PRATELEIRAS (2x): MDP com espessura mínima de 18 mm, ajustáveis através de pinos metálicos de 5 em 5 cm ao longo de toda a altura útil;
- ARMÁRIO FECHADO: MDP com espessura mínima de 18 mm, com 1 prateleira ajustável através de pinos metálicos de 5 em 5 cm ao longo de toda a altura útil bem como porta com fechadura, chave e chave reserva; O fundo do Armário baixo deve ser recuado 7cm do fundo da parte superior;
- PÉS: Travessa metálica 30 x 20 com pintura eletrostática epoxi-pó na cor "BEGE", dotada de sapatas ajustáveis;
- PUXADOR: Metálico tipo alça com acabamento CROMADO, conforme imagem (para manter a uniformidade do local);
- REVESTIMENTO: Laminado Melamínico BP em ambas as faces no padrão "MAPPLE".

OBS.: 1- Trazer amostras de todos os acabamentos (laminados, ferragens) para aprovação prévia da comissão de fiscalização;  
2- Previsão para fixação do armário contra parede em sua parte superior através de parafusos e buchas adequadas.



DETALHE PUXADOR